

Nr. 3- 2004

Vedlikehold av vann og skumtank




Da er våren vel i gang og sommeren nært forestående. Dette er en ypperlig tid for vårrengjøring av vann og skumtanker.

Dette skal utføres hvert år i henhold til vårt vedlikeholdsskjema. Dette er noe som viser seg å ikke bli utført og har skapt problemer for enkelte kunder ved at fremmedlegemer har kommet inn i tankene ved fylling, enten ved at det kommunale vannverket har mye skitt og steiner eller ved at en fyller tanken fra åpen kilde. Dette kan medføre at pumpene tetter seg eller at tetninger blir ødelagt. Med andre ord store reparasjons utgifter. Når det gjelder skumtankene så er det like viktig her å rengjøre tankene, skum har en tendens til å "forstene" seg og det blir dannet små kuler som kan blokkere skumsystemene.



På venstre side kan en se 3 versjoner av mannlokk som vi har brukt opp i gjennom tiden, her kan en komme ned i tankene og inspisere. Følgende:

Anoder hvor dette er montert, bolter, rør, skott osv. Anodene skal byttes når det er ca 30% material igjen. Ellers må en skrubbe tankvegger og skott for urenheter.

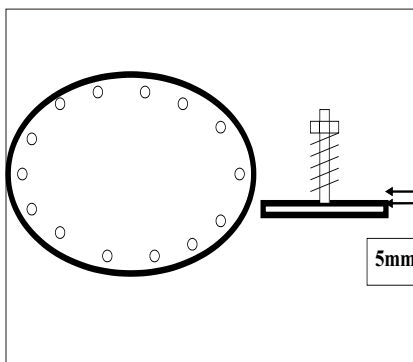

Før en begynner med skumtankene, så må en tappe av skummet. En skal da ta å sile skummet slik at en får vekk eventuelle kuler.

Enkelte skumtanker har ikke mannlokk og her er det kun ett påfyllingsrør en kan spyle gjennom.

Mannlokket (nederste bildet) har bolter med fjærer, ved montering skal en sette ett avstandsstykke på 5mm under skiven og skru til, en vil da få korrekt fjærspenning på mannlokket.

Til slutt vil jeg bare minne Dere på at vårt Service Team er til for Dere om en trenger assistanse, dette være seg service, opplæring eller reparasjoner. Vi har også en Vakttelefon som er betjent 24 timer i døgnet 365 dager i året. Her kan en få hjelp til deler, teknisk assistanse osv.

Med vennlig hilsen

Bjørn Tore Sandsmark
Servicetekniker
Egenes Brannteknikk AS

EGENES
BRANNTENNIKK AS

N4400 Flekkefjord
Tel. +47 38 32 08 00
www.egenes.as

 **rosenbauer**
Representant i Norge og Island